

Tűzvédelmi oktatás tematika

1. Oktatáskor figyelembe vett jogszabályok:

- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2. Munkavállalók általános tűzvédelmi kötelezettségei:

- Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tüzeseteket megelőzni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és vizsgán részt venni.
- A munkaköréhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
- A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a Szabályzatban foglaltak szerint használni.
- A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő, valamint a rendkívüli tűzvédelmi oktatáson.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterrről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor köteles eltávolítani.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani, az abban foglaltakat maradéktalanul érvényesíteni.
- A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani.
- Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig részt vesz a biztonsági szabályok betartása mellett a tűz oltásában, a személyek mentésében, az anyagi javak biztonságba helyezésében.
- Közreműködik a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységében

3. A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei:

- Biztosítja a működéshez, képezéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételeket.
- Meghatározza az Cég sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.
- Gondoskodik arról, hogy a Cég munkavállalói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, ezen Szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek
- A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásáról önálló jog- és hatáskörrel rendelkező szervezetei útján gondoskodik
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatokat arra szakmailag alkalmas személy lássa el.
- A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik.
- Dönt, illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket jogszabály vagy a tűzvédelmi Szabályzata kifejezetten hatáskörébe utal, vagy melyeket saját hatáskörébe von.

4. Felelősség kérdése:

- A munkahelyeken megvalósuló tűzvédelmi feltételek megteremtése a munkáltató kötelessége.
- Azzal a munkavállalóval szemben, aki a tűzvédelmi szabályzat előírásait (különös tekintettel tűzoltás technikai eszközök és menekülési útvonalak, vészkijáratok hozzáférésének akadályozásra), vagy a rá háruló tűzvédelmi feladatokat nem tartja be, és nem hajtja végre, de magatartása büntető vagy szabálysértési eljárást nem von maga után, fegyelmi eljárás folytatható le.
- Azzal a munkavállalóval szemben, akinek a gondatlan magatartása miatt tüzeset, robbanás és abból kifolyólag személy(ek) halála, sérülése következik be az eljáró hatóságok büntető vagy szabálysértési eljárást folytathatnak le, függetlenül a munkáltató felelőségétől.
- Az eljáró hatóság azzal szemben, aki téves tűzjelzést kezdeményezett (függetlenül a szándékosságtól), szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

5. Hegesztéssel nyílt láng használatával kapcsolatos előírások:

Hegesztés: Munkadarabok egyesítése hővel, nyomással vagy mindkettővel, amelynek során az anyagok természetének megfelelő fémes kapcsolata jön létre, illetve a termikus vágás és darabolás.

Hegesztőmunkahely: A hegesztéssel rendszeresen vagy alkalmasszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezet által létesített, e tevékenység céljára kialakított hely. A hegesztőmunkahely lehet telepített vagy nem telepített.

Telepített munkahely: Hegesztés céljára létesített, helyhez kötött, általában zárt (műhely jellegű) munkahely.

Nem telepített munkahely: Hegesztés céljára ideiglenesen kialakított munkahely.

Hegesztést önállóan végezhet, aki:

- betöltötte a 18. életévét, és
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és
- a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.
- Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztő eljárások gyakorlati oktatásán résztvevők csak az eljárásnak megfelelő elméleti és gyakorlati képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett foglalkoztathatók.
- Gázpalackot és acetilénfejlesztő-készüléket az kezelhet, akivel az ehhez szükséges ismereteket a munkáltató oktatás keretében elsajátította.

A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:

- a közlekedési utak szabadon hagyását,
- éghető anyagok jelenlétét a közelben
- robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését,
- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét,

A hegesztőberendezések ellenőrzése során vizsgálni kell:

- a szemmel látható sérüléseket,
 - a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét,
 - a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét,
 - a villamos csatlakozások megfelelőségét,
 - a földelést,
 - a víz- és gázcsatlakozások (védőgáz hegesztésnél) felszerelését és tömörségét,
 - a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését,
 - a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét,
 - az elektródafogók állapotát,
 - a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását,
-
- a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészéget mutató jelzőlámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését,

- az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően.

A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles:

- a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként, és szükség esetén vízzel permetezni,
- a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni,
- az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítani.

Gázhegesztés és lángvágás:**Általános előírások**

- Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni.
- Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon.
- A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.
- Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!
- A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.
- Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását.
- Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.

6. Tűzveszélyes tevékenység:

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

7. A munka befejeztével kapcsolatos előírások:

A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető által kijelölt, **vagy utolsóként távozó dolgozó** köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása megtörtént e.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a) a takarítási munkálatok elvégzésére,
- b) a közlekedési utak szabadon tartására,
- c) a raktározás, tárolás követelményeinek megtartására,
- d) az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tűzelőberendezésekben a tűzelés megszüntetésére.
- e) a gázpalackok szelepjeinek elzárására, (szükség esetén a szerelvények leszerelése, zárókupakok felhelyezése)
- f) a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére, (hálózatról való leválasztása)
- g) nem maradt e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (nincs-e égő cigarettavég, a hamu nincs e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.),
- h) a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.),
- i) a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
- j) a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
- k) a tűzoltó-felszerelés, készülék meglétére
- l) Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.

Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint a szükséges áramtalanítást elvégezték.

8. Dohányzással kapcsolatos előírások

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- A létesítmény területén – az erre a célra kijelölt övezet, helyek, helyiségek kivételével – nem szabad dohányozni.
- A dohányzási tilalmat minden szükséges helyen, jól láthatóan táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

9. Tűzoltási felvonulási területekkel, felvonulási útvonalakkal, tűzeseti főkapcsolókkal, közműelzárókkal, tűzoltástechnikai eszközökkel kapcsolatos előírások:

- A létesítmény közlekedési, , területeit, vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére.
- A tűzjelzésére és oltásához szükséges eszközök (Hordozható tűzoltókészülék), a tűzeseti főkapcsoló és közműelzárók hozzáférhetőségét korlátozni nem szabad.
- Menekülési útvonalat, vészkijáratot leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.
- Menekülési útvonal mellett éghető anyagot tárolni tilos.

10. Tűzoltókészülékek, felszerelések, eszközök elhelyezése:

A tűzoltótechnikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad

Tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések

Tűzoltókészülékek jelölése:



11. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya:

1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztály
2. Mérsékelten tűzveszélyes osztály
3. Nem tűzveszélyes osztály

12. Tűz vagy robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés:

1. Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen fel kell tüntetni a folyadék nevét, tűzveszélyességi fokozatát, továbbá a "Tűzveszélyes" feliratot.
2. Csak szabványos, hézagmentesen lezárt edényben szabad tárolni.

3. Az edényt befogadóképességének legfeljebb 97 %-ig szabad megtölteni és óvni kell minden sérüléstől.
4. Az üres edényeket is csak hézagmentesen, kiöntőnyílásukkal felfelé, a töltött edényre vonatkozó elírások betartása mellett szabad tárolni.
5. A részben, vagy teljesen kiürült edények űrtartalma is - mivel a folyadék helyét annak gőze tölti ki - beleszámít a helyiségbe engedélyezett mennyiségbe (űrtartalom).
6. A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény (üveg) dugóját használat után azonnal vissza kell tenni, a párolgás és véletlen fellökés okozta kiömlés megelőzésére.
7. Nyílt láng használata tilos.
8. Tilos felügyelet nélkül hagyni olyan munkafolyamatokat, amelyek során éghető anyaggal dolgoznak, illetve amelyhez nyílt lángot kell használni, továbbá azon berendezéseket, gépeket és munkafolyamatokat, amikor túlzott felmelegedés történhet.
9. Tilos a lefolyókba tűz és robbanásveszélyes folyadékot beönteni.
10. Tilos tűzveszélyes folyadékot rendeltetési céljától, illetve az előírt technológiától más célra használni.
11. Tilos tűzveszélyes folyadékot hűtőszekrényben elhelyezni, amelynek elektromos vezérlése, világítása a hűtött térben van.

Tűzveszélyes folyadékkal történő munkavégzés alatt a használaton kívüli készülékeket ki kell kapcsolni, a munka befejezése után minden készüléket áramtalanítani kell, csak a folyamatos üzemelésű készülékek maradhatnak bekapcsolva

13. Tűz esetén követendő magatartás

Aki tüzet észlel, az – a halló és látótávolságon belül tartózkodók segítségét is igénybevéve – köteles azt azonnal jelezni a 105-ös telefonszámon a tűzoltóságra vagy a 112-es általános segélykérő hívószámon. Akadályoztatás esetén a Polgármesteri Hivatalhoz vagy a Rendőrségre.

Tűzjelzés történhet még érzékelők aktiválódásával, illetőleg kézi jelzés adók aktiválásával. (Beépített tűzjelző)

A tűzjelzésnek tartalmazni kell:

1. a tüzeset pontos helyét, (címét)
2. mi ég
3. mit veszélyeztet a tűz,
4. személyek vannak-e veszélyeztetve, történt-e személyi sérülés,
5. a bejelentő nevét,
6. a bejelentésre használt készülék telefonszámát.

Tűz vagy káreset alkalmával a munkavállaló köteles minden külön felhívás nélkül a tűzoltásban, a mentési munkában részt venni és a tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani. (tűzoltás vezetője a helyszínre érkező hivatásos, vagy önkéntes tűzoltóság arra illetékes tűzoltója.)

Miután a tüzesetet jelezte, hangos szóval riasza munkatársait és kísérelje meg a veszélyben levők mentését, valamint a rendelkezésére álló tűzoltó felszereléssel, tűzoltó készülékkel a tűz oltását.

A mentési munkálatokat és a tűz oltását minden esetben az érintett területet jól ismerő helyi vezető köteles irányítani a hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig. Ezt követően a megérkezett egység parancsnoka veszi át az irányítást.

Tűz esetén értesítendőek még a létesítmény ügyvezetőit.

Tűzoltás, mentés, kiürítés, rendfenntartás:






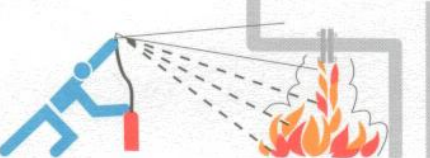
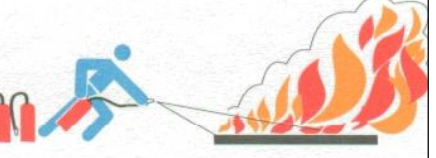
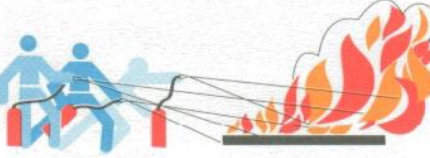


- a) Ha a tűz olyan gépen, technológiai berendezésen keletkezett, amely elektromos árammal üzemel, vagy az égés elektromos áram közelében van, a tűz oltásának megkezdése előtt a berendezést szükség esetén a helyiséget, az épületet áramtalanítani kell.
- b) Személyi sérülés esetén az elsősegély-nyújtást a szolgálati helyek erre kijelölt dolgozói végzik. Komolyabb sérülés esetén a 112-es telefonszámon a mentőket is értesíteni kell.
- c) Amennyiben indokolt, a közműveket is (gáz-, stb.) le kell zárni.
- d) A rend fenntartására, a pánik megakadályozására különös gondot kell fordítani. Ezt a feladatot a munkahelyi vezetés végzi a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig.
- e) A vállalati és az egyéni tulajdon tervszerű mentése és őrzése, a helyszín biztosítása, a műszakvezetőjének irányításával történik.


f) A tüzeset helyén dolgozók már a tűz oltása során is gondoskodjanak:

a tűz keletkezési okára utaló észrevételek, bizonyítékok gyűjtéséről;

az érintett terület változatlan megőrzéséről mindaddig, amíg a tűzoltóság a helyszínre érkezik, illetve annak vezetője meghatározza.

Tűzoltó készülék használatának szabályai:

Tűzoltó készülék használat taktika	
ROSSZ	JÓ
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>A tüzet szélirányból kell oltani!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva” kell oltani!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Csepegő, vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>A tűzoltáshoz szükséges készülékeket egyidejűleg kell bevetni.</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Ügyelni kell a visszagyulladásra!</p> </div> 

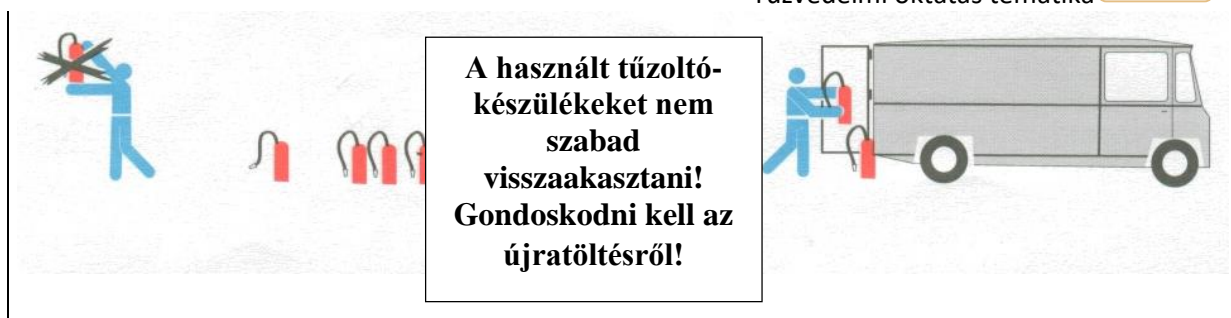

14. Tűzjelzés, Riasztás

A tüzesetet észlelő személy köteles közvetlen környezetét hangos szóval (TŰZ VAN! stb.) figyelmeztetni a veszélyre. b) A tűzriadó jele: három, egymást követő ismételt felszólítás: FIGYELEM! FIGYELEM! A(Z) ÉPÜLETBEN (A SZINTEN), SZABADTÉREN.....(PONTOS HELY) TŰZ VAN ! AZONNAL KEZDJÉK MEG A VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK KIMENEKÍTÉSÉT ÉS A TŰZ OLTÁSÁT !

A tűzoltás megkezdéséről, a kiürítésről továbbá a tűzoltást megelőző műszaki intézkedésekről a részleget vezető legmagasabb beosztású személynek vagy a tűzvédelmi megbízottnak kell gondoskodni.

15. Tűzoltást megelőző műszaki intézkedések

Az ingatlantűz esetén az épületet áramtalanítani kell és a bejövő földgázt is el kell zárni.

A tűzvédelmi kapcsolókat táblák jelzik.



Tűzvédelmi főkapcsoló



Tűzvédelmi gáz főelzáró

16. Tűzoltás

Kisebb kiterjedésű (1,0-2,0 m²) tüzek oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell megkezdni, illetve végezni.

Felhasználható eszközök még: lapát, homok, vizes takaró, áramtalanítás után víz



Tűzoltó készülék helyét jelző tábla

Az alkalmazottak a létesítményt vezető munkatársak utasítása szerint fegyelmezett rendben hagyják el a veszélyeztetett területet, mely során a pánikhangulat keltésétől tartózkodni kell. A helyiséget a legközelebbi vészkijáraton kell elhagyni, majd a legközelebbi gyülekezési pontnál várakozni kell a létszám ellenőrzéséig.

A helyiség kiürítésekor a részleg vezetője ellenőríze, hogy mindenki elhagyta a veszélyeztetett teret, beleértve a mellékhelyiségeket is.



Vészkijáratot jelző tábla

17. Tűzvédelmi bírság mértéke Forintban:

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

KIVONAT

Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni. Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának időpontjában különböző szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabályszegést elkövető számára kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez⁸¹

	A	B	C
1.	A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése	A tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	40 000	1 500 000

6.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben	30 000	1 200 000
7.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	30 000	1 000 000
8.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben	20 000	800 000
9.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
10.	a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
11.	jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
12.	a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
13.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
14.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
15.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
16.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
17.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarakbantartás elmulasztása esetén	10 000	20 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának,	50 000	400 000

	üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m ² alapterületű		
20	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101–500 m ² alapterületű	100 000	1 000 000
21	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m ² feletti alapterületű	200 000	2 000 000
22	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
23	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
24	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	30 000	1 000 000
25	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
26	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
27	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
28	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
29	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
30	a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt	30 000	1 000 000
31	a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott a tűzvédelmi dokumentáció készítése során	30 000	1 000 000

32	a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000
33	a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott, és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
34	az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000

A külföldi munkavégzés során az ott oktatott Tűzvédelmi szabályok betartása kötelező!

Tartalom

1. Oktatáskor figyelembe vett jogszabályok:	1
2. Munkavállalók általános tűzvédelmi kötelezettségei:	2
3. A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei:	3
4. Felelősség kérdése:	3
5. Hegesztéssel nyílt láng használatával kapcsolatos előírások:	3
6. Tűzveszélyes tevékenység:	5
7. A munka befejeztével kapcsolatos előírások:	6
8. Dohányzással kapcsolatos előírások	6
9. Tűzoltási felvonulási területekkel, felvonulási útvonalakkal, tűzeseti főkapcsolókkal, közműelzárókkal, tűzoltástechnikai eszközökkel kapcsolatos előírások:	7
10. Tűzoltókészülékek, felszerelések, eszközök elhelyezése:	7
11. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya:	7
12. Tűz vagy robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés:	7
13. Tűz esetén követendő magatartás	9

14. Tűzjelzés, Riasztás.....	11
15. Tűzoltást megelőző műszaki intézkedések.....	11
16. Tűzoltás.....	12
17. Tűzvédelmi bírság mértéke Forintban:	13